


P:\124431 Irsee\Netzhydraulik\01_CAD\02_Wasserrecht\124431-07-KP_Netzschema_Prognose.dgn

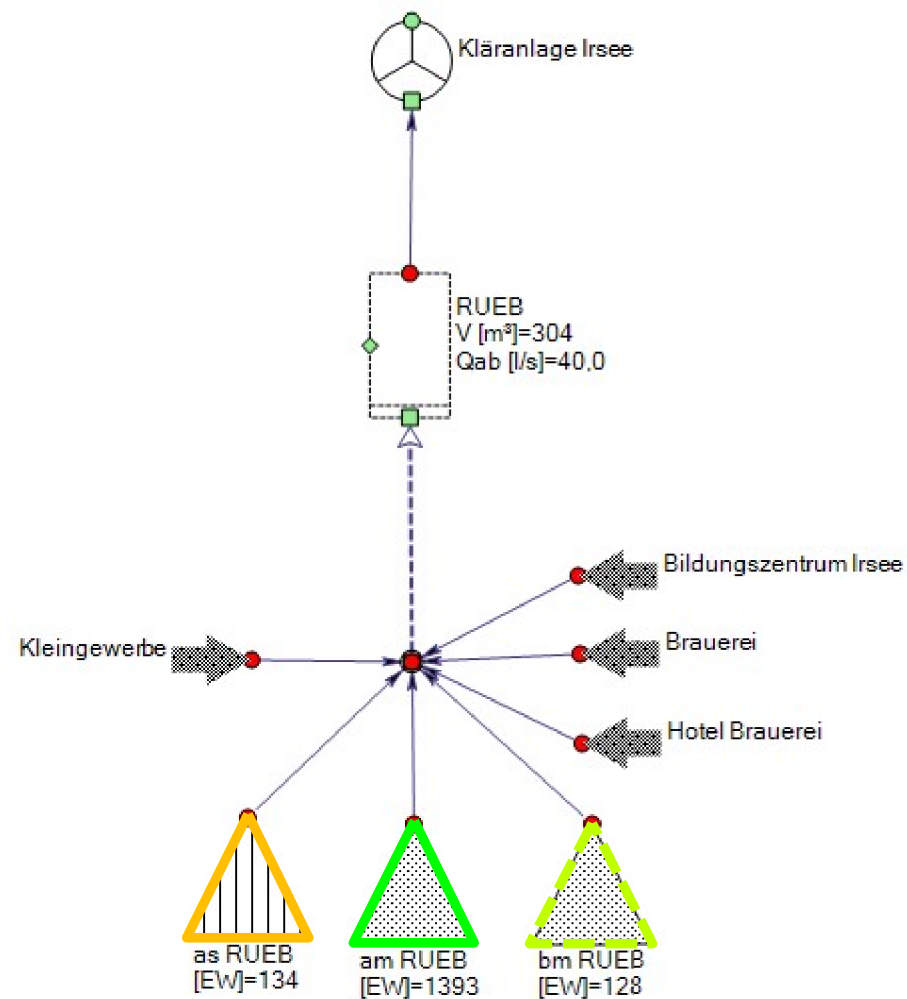


Flächeneinteilung nach DWA-A 102 für Irsee:
Kategorie I (gering belastet) = 17,34 ha
Kategorie II (mittel belastet) = 1,75 ha
Gesamtfläche = 19,09 ha

Ergebnis der Prognoseberechnung
weitergehende Anforderungen
Jahresentlastungsfracht CSB:
zulässig: 5.172 kg CSB / Jahr
Nachweis: 4.454 kg CSB / Jahr
Jahresentlastungsfracht AFS63:
zulässig: 4.442 kg AFS63 / Jahr
Nachweis: 2.989 kg AFS63 / Jahr aus Kanalnetz
1.450 kg AFS63 / Jahr aus Kläranlage
4.439 kg AFS63 / Jahr gesamte Fracht

Legende:	
Kläranlage	Schacht
Regenüberlaufbecken Fangbecken	Knoten
Fläche Trennsystem Bestand	Einzeleinleiter
Fläche Mischsystem Bestand	Fläche Mischsystem Prognose

Markt
Irsee



Der Bauherr: /			
Projekt: Antrag einer gehobenen, wasserrechtlichen Erlaubnis für das Einleiten von Mischwasser aus der MW-Kanalisation in den Irseer Bach			
Plan: Detailplan Netzschema Prognose		Wasserrechtsverfahren Proj.Nr.: 124 431 Datum: Neusäß, den 01.07.2025	
Vermessen:	Bestand gezeichnet: Röver-Brouwers <i>U. Röver-Brouwers</i>	Maßstab: ---	Plangröße: 0.18qm
Entworfen: Röver-Brouwers <i>U. Röver-Brouwers</i>	Planung gezeichnet:	Plan-Nr.: 124431-07-KP	Beilage-Nr.: 5.2
Geprüft: Hanke	Bauleitung: <i>C. Hanke</i>		
Index	Datum	Art der Änderung	Name
a			
b			
c			
WASSER VERKEHR RAUM VERMESSUNG GIS UMWELT TECHNIK BETREUUNG PLANUNG			
Richard-Wagner-Straße 6 86356 Neusäß ☎ 0821/46059-0 ✉ info@steinbacher-consult.com		Steinbacher Consult ... invent the future Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG www.steinbacher-consult.com info@steinbacher-consult.com	Alemannenstraße 19 A 86637 Wertingen ☎ 08272/9956-0 ✉ wertingen@steinbacher-consult.com
URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte unzulässig und strafbar			